
Схеми приєднання провідників LPS до конструкції


підходять для проходження провідника через ринву або прокладання провідника паралельно по ринві



Тримач для дроту NIRO арт. H-020

Тримач кріпити до металевої покрівлі за допомогою шурупа з підкладкою (арт. K-903). Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.


* арт. H-021 – постачається з шурупом та підкладкою в комплекті

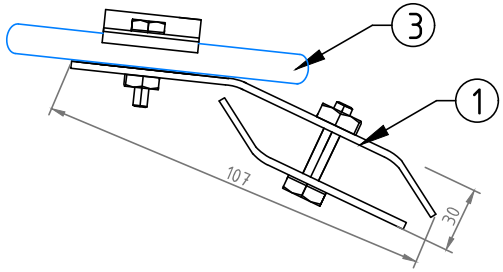


Зажим для дроту до ринви арт. C-061

Використовується для переходу дроту через ринву вертикально. Зажим зафіксувати до ринви за допомогою болта.

А) перехід через ринву перпендикулярно

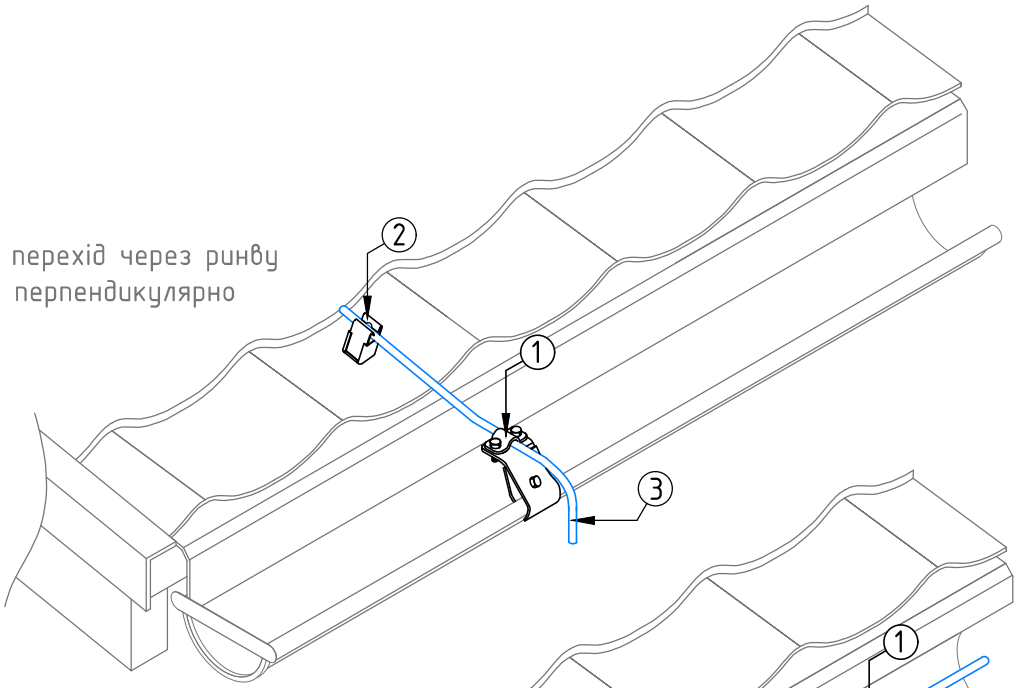

Б) прокладання дроту паралельно по ринві

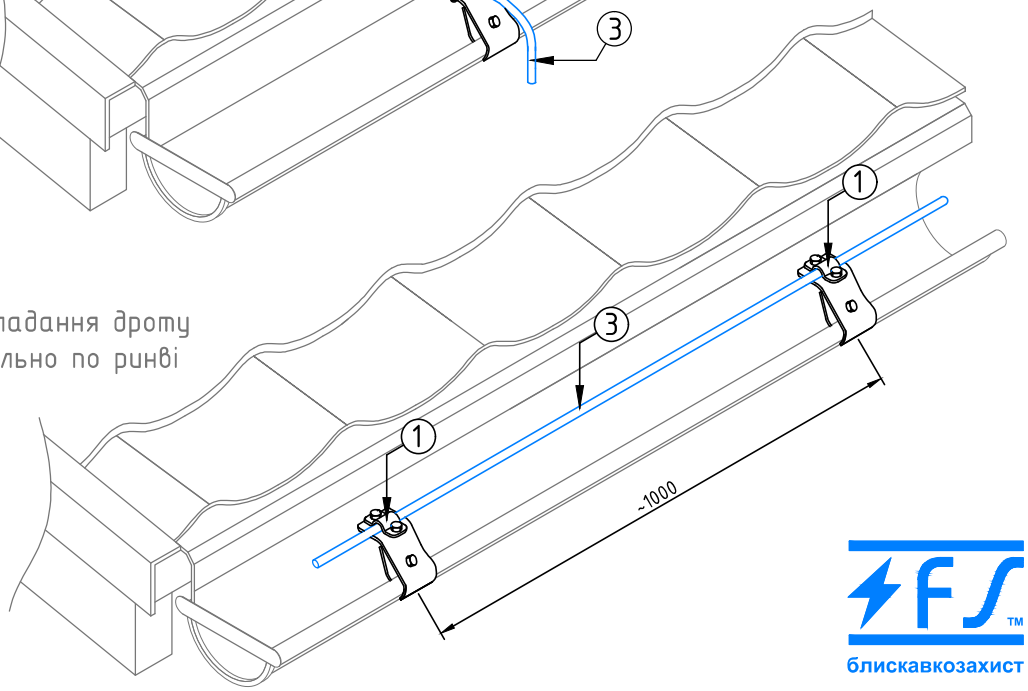

блискавкозахист

№	Назва	Артикул
1	Тримач дроту NIRO	H-020
2	Зажим для дроту до ринви	C-061
3	Дріт алюмінієвий ⌀8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	29	54
Перевірив						Схеми приєднання провідників LPS до конструкції			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригін.

Формат: А3