

Схеми приєднання провідників LPS до огорожі

підходять для приєднання металевої огорожі
з прутка чи труби Ф18..28 мм

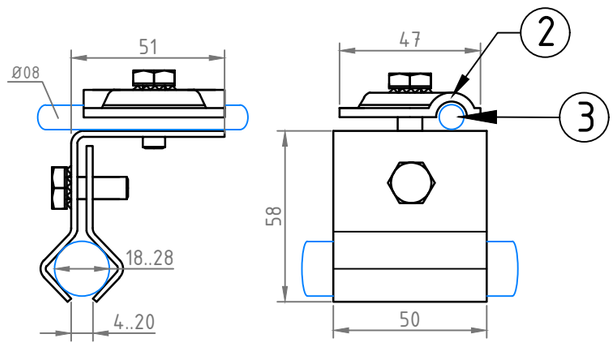

Клема фальцева універсальна арт. С-098

Використати для приєднання дроту Ф8..10 мм до огорожі Ф18..28 мм.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).

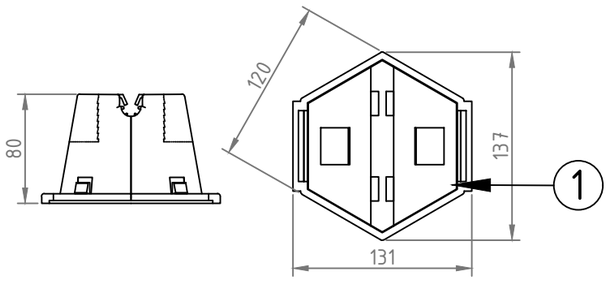


Тримач дроту пластиковий з бетоном арт. Н-303

Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

Тримач рекомендовано приклеїти до покрівлі:
а) з руберойду за допомогою бітумної клеючої мастики
(арт. К-950, витрата клею - 50 гр для 1 тримача).
б) з ПВХ мембрани за допомогою стрічки з мембрани 300х50 мм (арт. К-330),
стрічку припаяти до покрівлі за допомогою фена для будівельних робіт.

* арт. Н-302 - постачається пустим, під заповнення бетоном;
* арт. Н-303 - постачається заповненим бетоном.

№	Назва	Артикул
1	Тримач дроту пластиковий з бетоном	Н-303
2	Клема фальцева універсальна	С-098
3	Дріт алюмінієвий Ф8 мм	W-08/AL

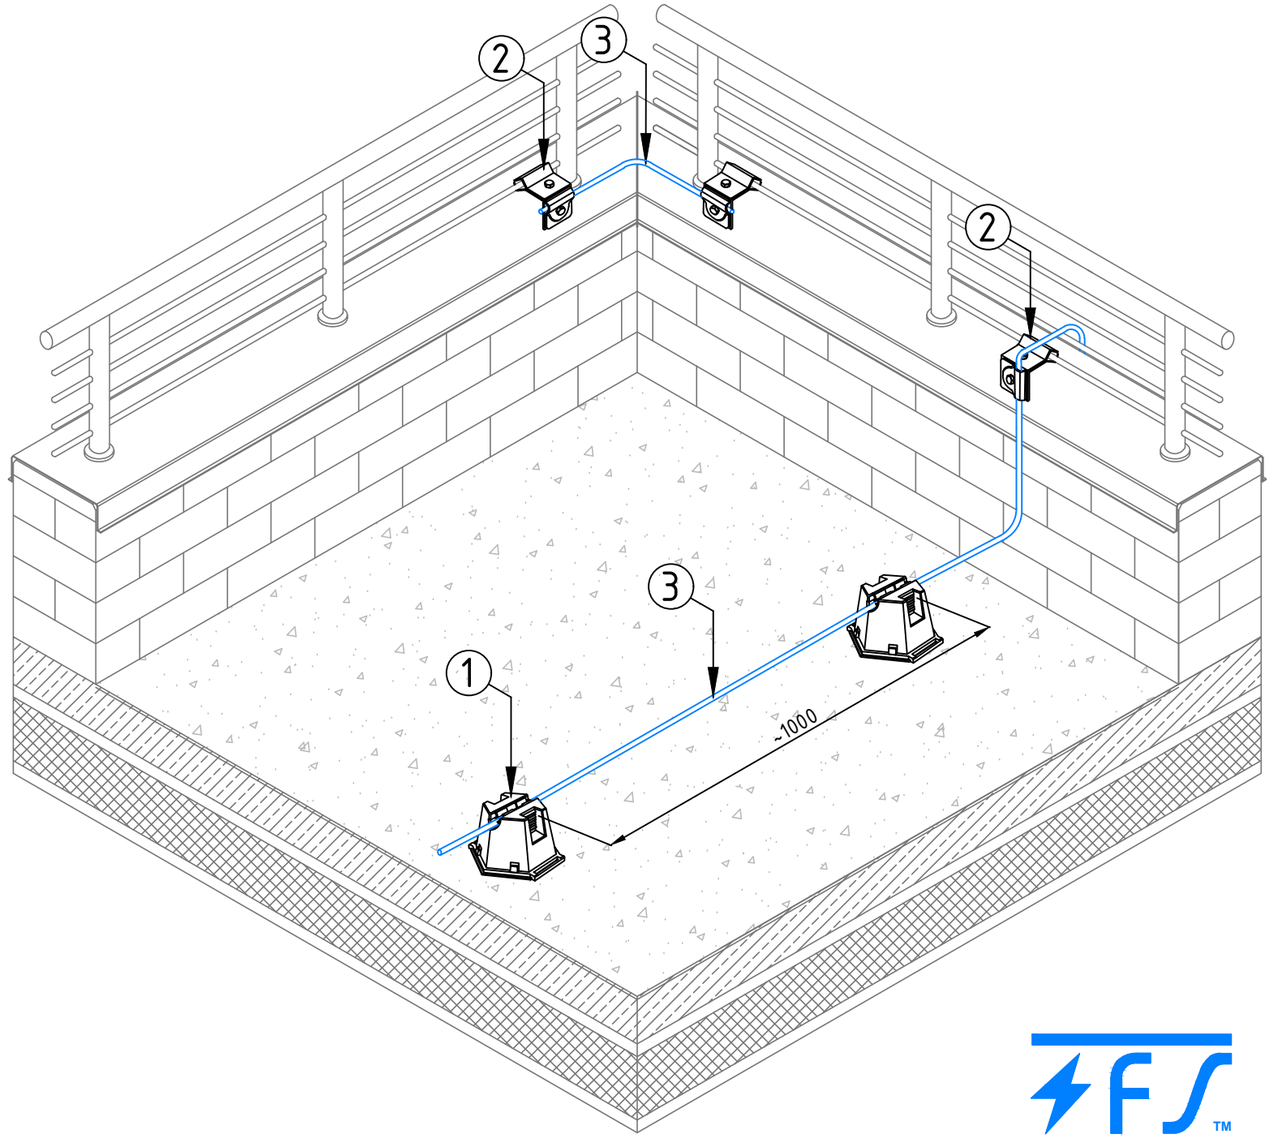

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	14	58
Перевірив						Схеми приєднання провідників LPS до огорожі			

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № оригінала

Формат: А3


Схеми приєднання провідників LPS до огорожі

підходять для приєднання металевої огорожі з профілю чи кутників

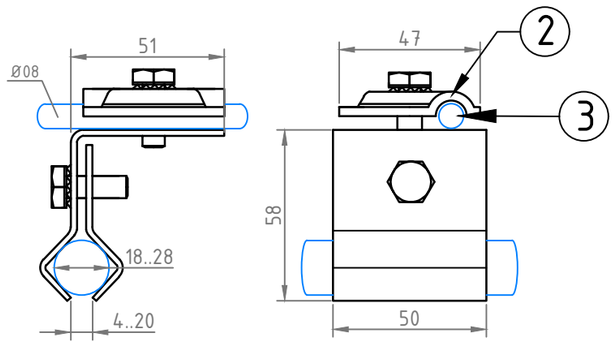

Клема фальцева універсальна арт. C-098

Використати для приєднання дроту Ø8..10 мм до огорожі з квадратного профілю чи кутника.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).

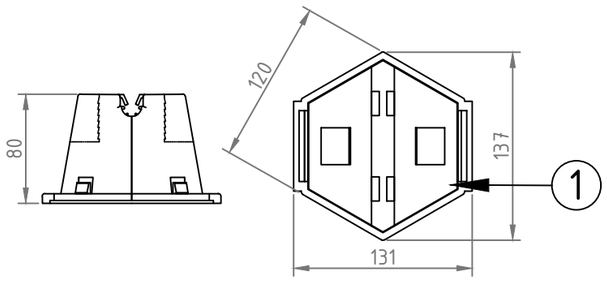


Тримач дроту пластиковий з бетоном арт. H-303

Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

Тримач рекомендовано приклеїти до покрівлі:
а) з руберойду за допомогою бітумної клеючої мастики (арт. K-950, витрата клею - 50 гр для 1 тримача).
б) з ПВХ мембрани за допомогою стрічки з мембрани 300x50 мм (арт. K-330), стрічку припаяти до покрівлі за допомогою фена для будівельних робіт.

* арт. H-302 - постачається пустим, під заповнення бетоном;
* арт. H-303 - постачається заповненим бетоном.

№	Назва	Артикул
1	Тримач дроту пластиковий з бетоном	H-303
2	Клема фальцева універсальна	C-098
3	Дріт алюмінієвий Ø8 мм	W-08/AL

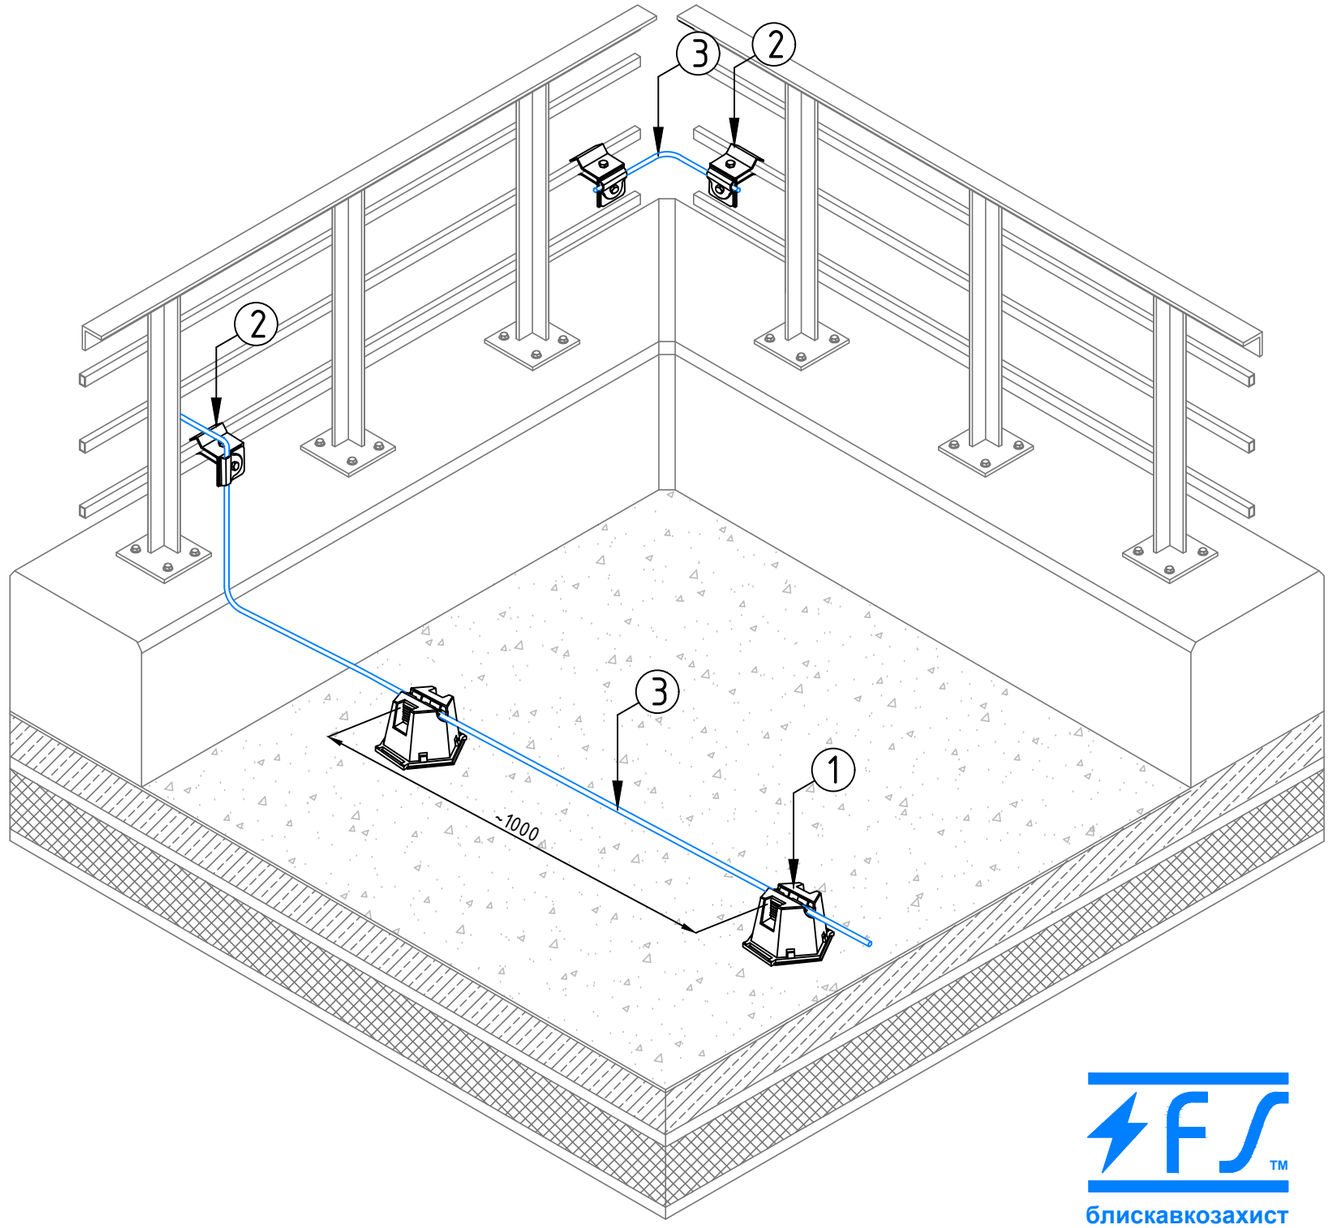

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	15	58
Перевірив						Схеми приєднання провідників LPS до огорожі			

Погоджено:
Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № оригі.

Формат: А3