

Схема приєднання провідника LPS до риштунку з/б колони

підходять для залізобетонної колони із забезпеченням електричної безперервності риштунку по всій довжині колони*

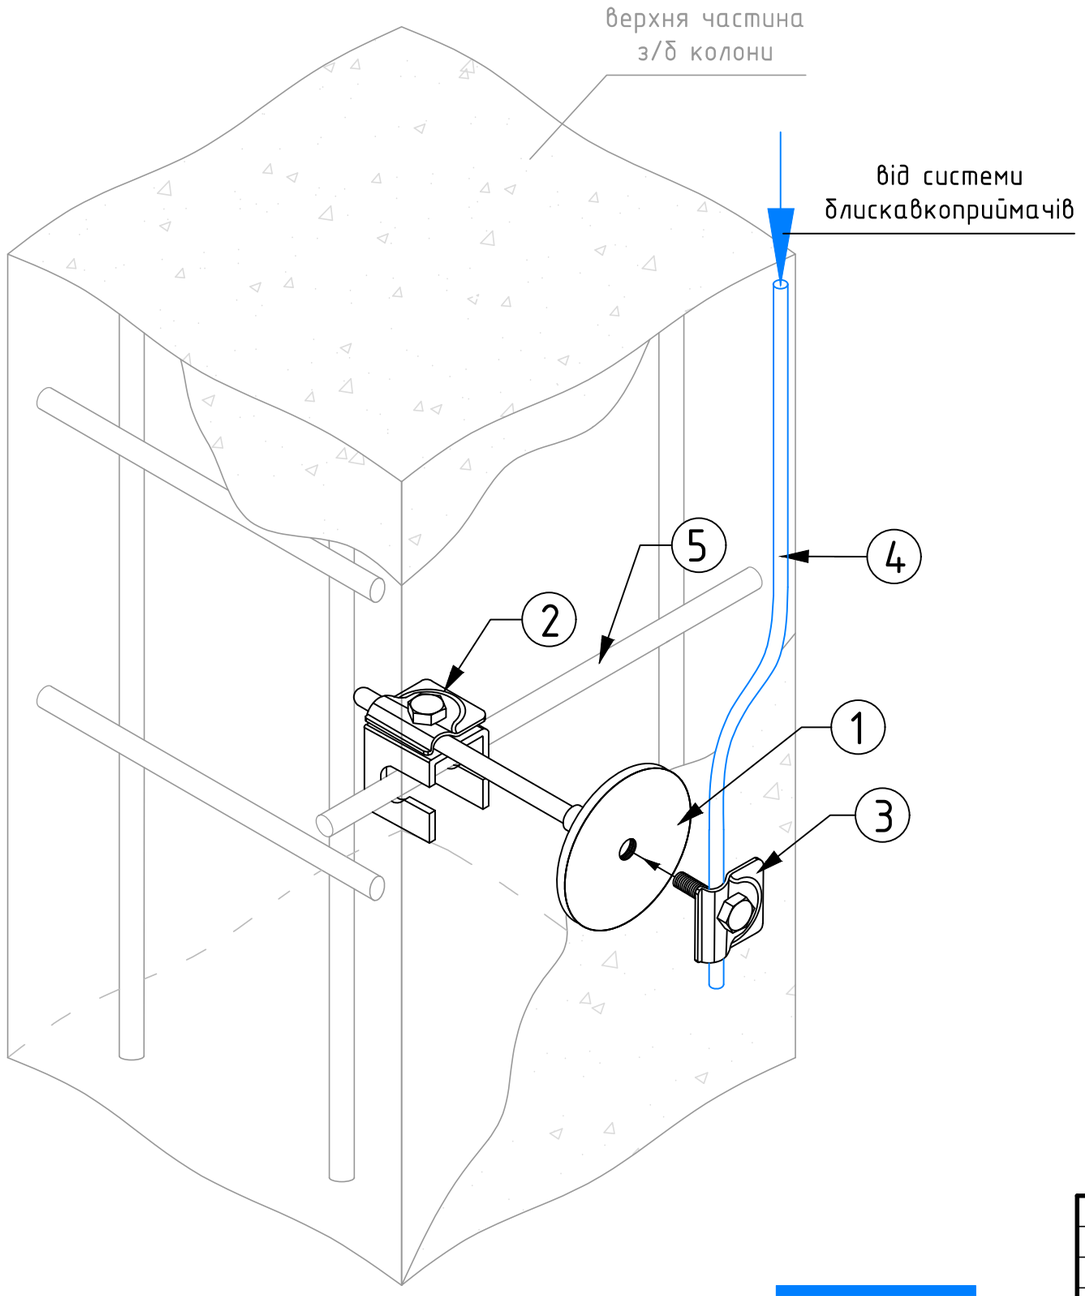

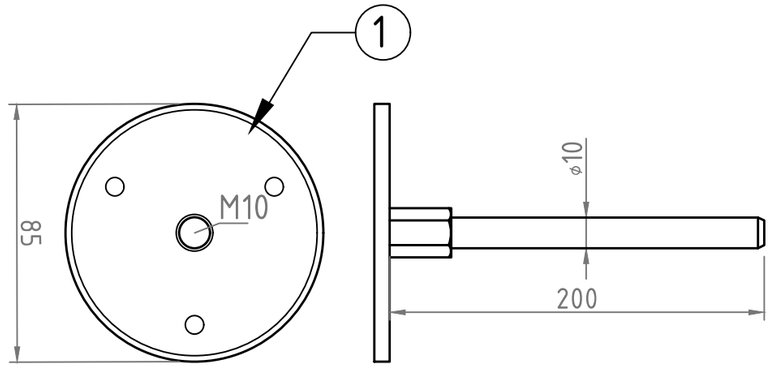

Точка заземлення арт. К-401

призначена для приєднання провідника LPS до сталевого риштунку залізобетонної колони

- приєднати до стрижня риштунку за допомогою зажиму К-402
- дріт ø8..10 мм приєднати за допомогою клеми С-099 ST

* безперервність стрижнів риштунку має бути визначено затисканням або зварюванням

№	Назва	Артикул
1	Точка заземлення	К-401
2	Зажим до стрижня риштунку з клемою	К-402
3	Клема з'єднувальна	С-099
4	Дріт алюмінієвий Ф8 мм	W-08/AL
5	Сталевий риштунок з/б колони	

Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

FS™ блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	25	40
Перевірив						Схема приєднання провідника LPS до риштунку з/б колони	FS™		

Формат: А3


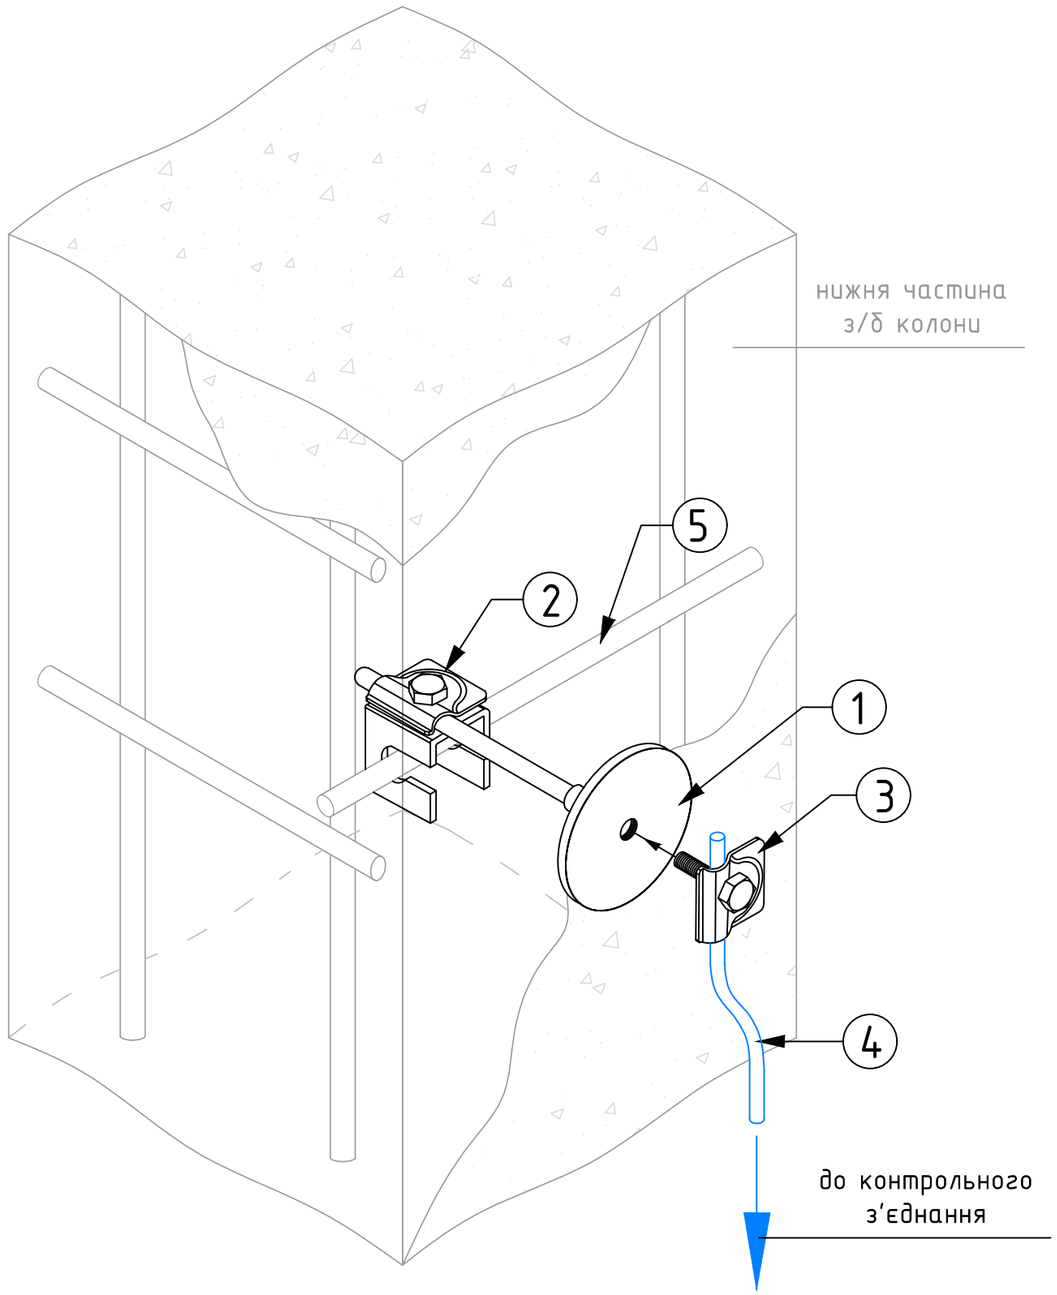


Схема приєднання доземного провідника до риштунку з/б колони

підходять для залізобетонної колони із забезпеченням електричної безперервності риштунку по всій довжині колони*

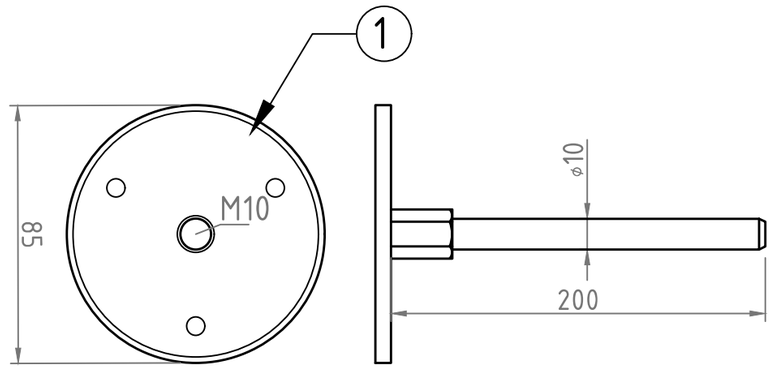

Точка заземлення арт. K-401

призначена для приєднання провідника LPS
до сталевого риштунку залізобетонної колони

- приєднати до стрижня риштунку за допомогою зажиму K-402
- дріт ø8..10 мм приєднати за допомогою клеми C-099 ST

* безперервність стрижнів риштунку має бути визначено затисканням або зварюванням

№	Назва	Артикул
1	Точка заземлення	K-401
2	Зажим до стрижня риштунку з клемою	K-402
3	Клема з'єднувальна	C-099
4	Дріт алюмінієвий ⌀8 мм	W-08/AL
5	Сталевий риштунок з/б колони	

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП					
Розробив					
Перевірив					

Альбом типових технічних рішень
для влаштування доземних провідників

Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	27	40
Схема приєднання доземного провідника до риштунку з/б колони			

блискавкозахист

Формат: А3


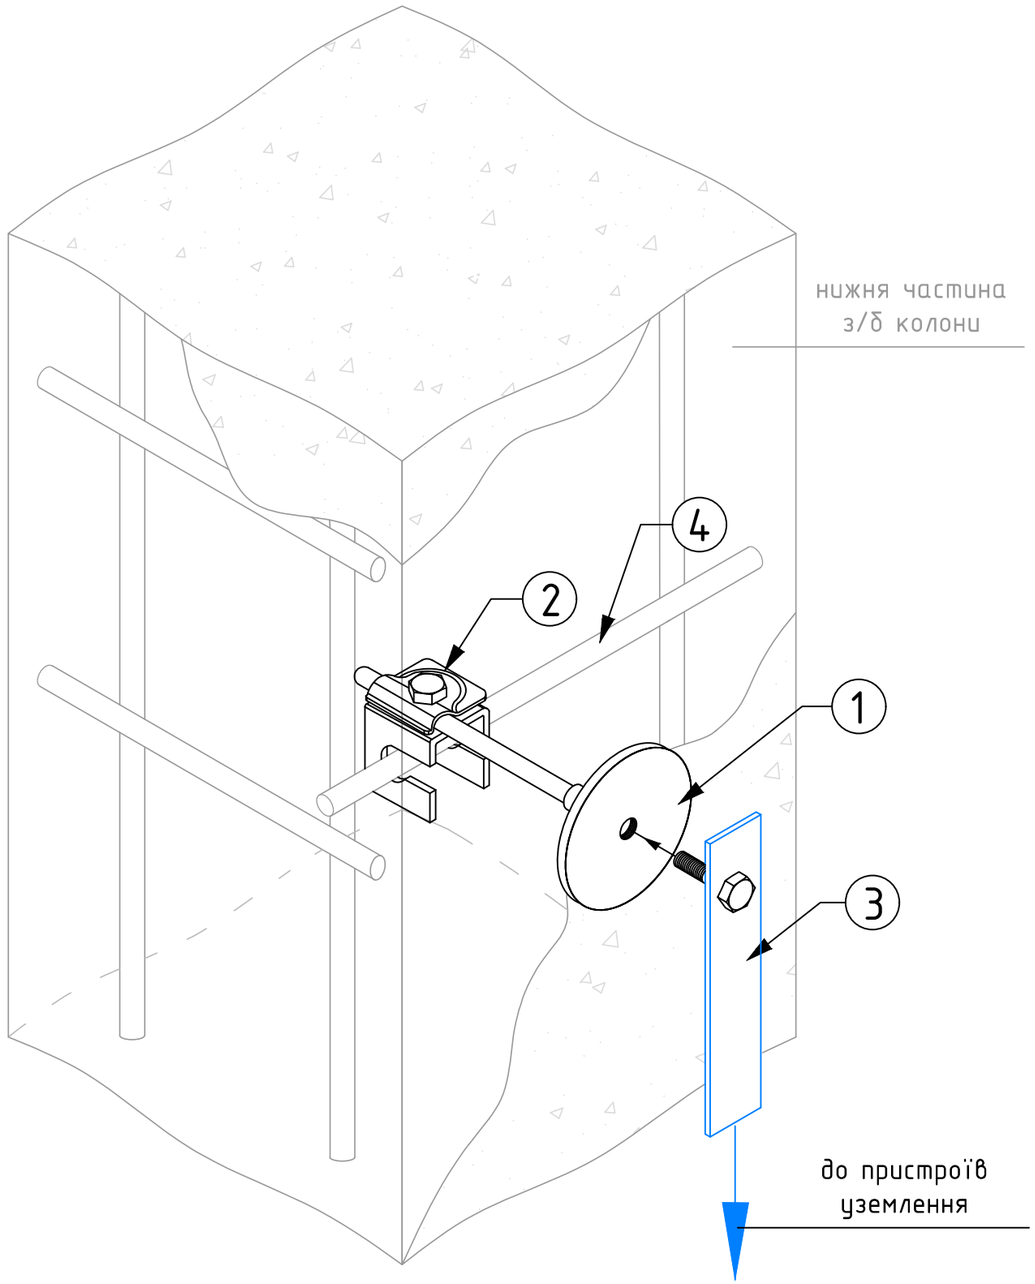


Схема приєднання провідника уземлювача до риштунку з/б колони

підходять для залізобетонної колони із забезпеченням електричної безперервності риштунку по всій довжині колони*

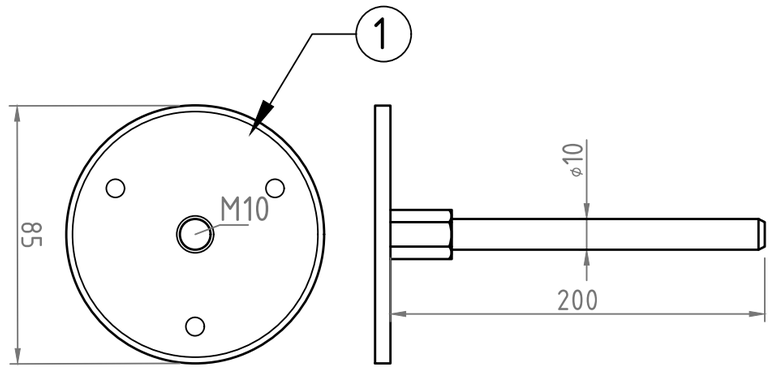

Точка заземлення арт. К-401

призначена для приєднання провідника LPS до сталевого риштунку залізобетонної колони

- приєднати до стрижня риштунку за допомогою зажиму К-402

- смугу приєднати за допомогою болтового з'єднання М10

* безперервність стрижнів риштунку має бути визначено затисканням або зварюванням

№	Назва	Артикул
1	Точка заземлення	К-401
2	Зажим до стрижня риштунку з клемою	К-402
3	Смуга оцинкована 25х4мм (40х4 мм)	W-25x4/ST (W-40x4/ST)
4	Сталевий риштунок з/б колони	

FS™ блискавкозахист

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	29	40
Перевірив						Схема приєднання провідника уземлювача до риштунку з/б колони	FS™		

Формат: А3