

Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на ізоляційних тримачах

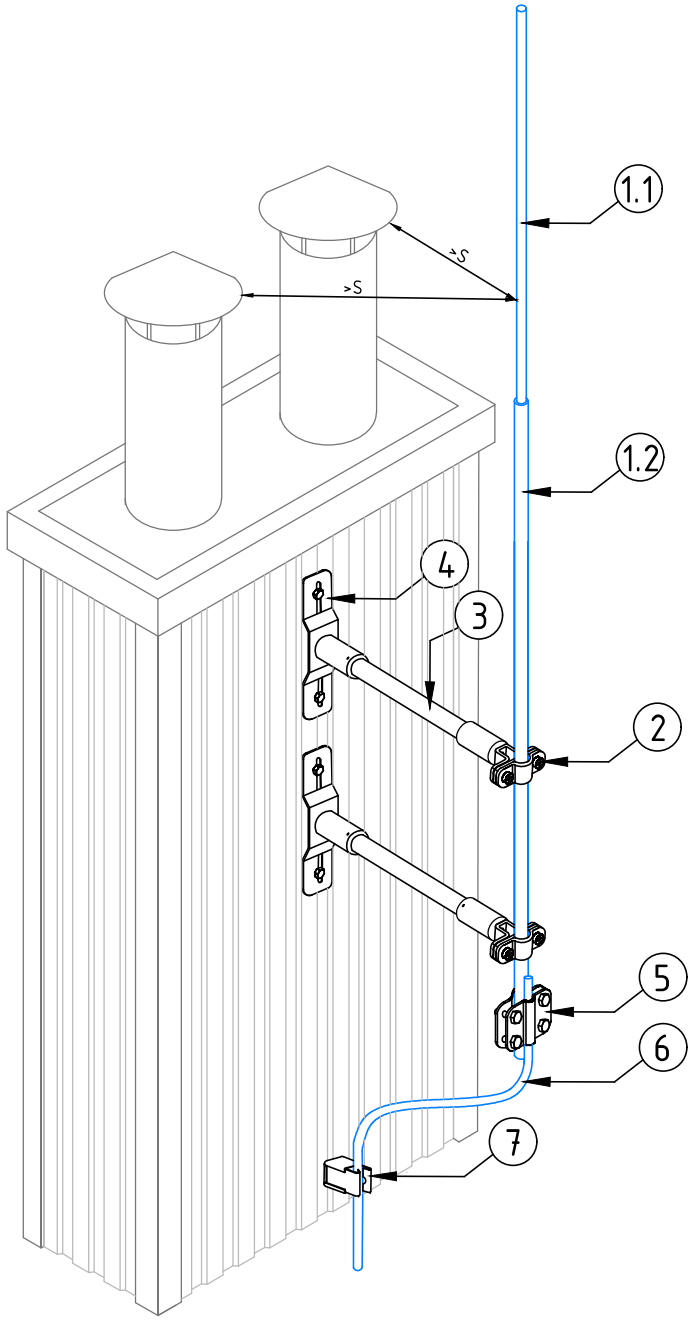

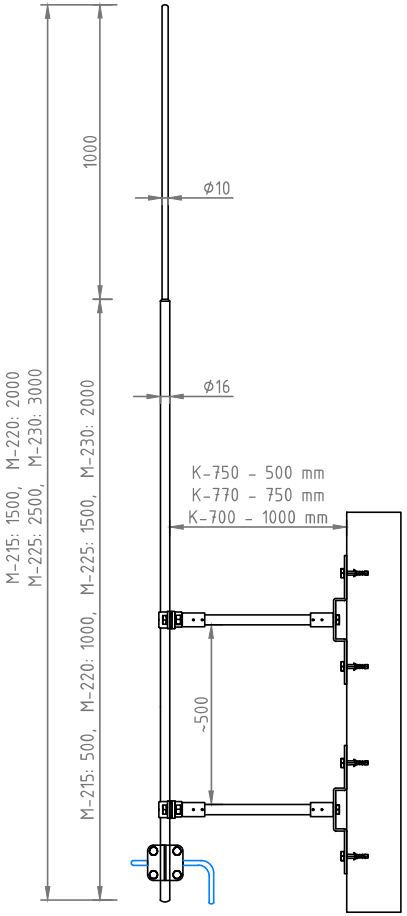


Блискавкоприймач з ізоляційним боковим кріпленням

Призначений для захисту від ударів блискавки елементів даху та конструкцій, для яких повинна бути забезпечена ізоляційна відстань до струмовідводу.

Кріпити до металевої конструкції за допомогою 2-х тримачів (арт. K-750 + K-801 + K-830). Тримач K-801 кріпити за допомогою гвинтів або болтового з'єднання.

Для комплектації використати:

1. арт. M-215..230 - дюралюмінієвий блискавкоприймач збірний (ϕ16 мм, довж. 500..2000 мм та ϕ10 мм та довж. 1000 мм, які з'єднуються різьбовим методом),
2. арт. K-838 - тримач стержня D16 до ізоляційного стержня - 2 шт;
3. арт. K-750 (K-770 / K-700) - ізоляційний стержень L-500 (750 / 1000) - 2 шт;
4. арт. K-801 - тримач ізоляційного стержня - 2 шт;
5. арт. C-042 - злучник для приєднання дроту.

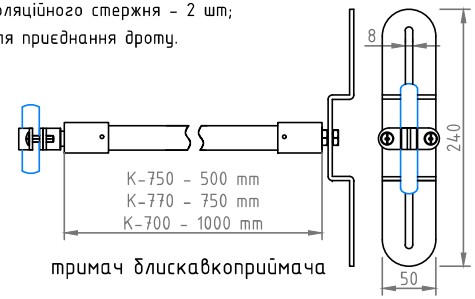

тримач блискавкоприймача

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач збірний 16/10 AL	M-215: L=1,5 м M-220: L=2,0 м M-225: L=2,5 м M-230: L=3,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача ϕ10мм L=1 м	
1.2	- шпиль блискавкоприймача ϕ16мм L=2,5...4,0 м	
2	Тримач тримач стержня D16 до ізол. стержня (2 шт)	K-838
3	Ізоляційний стержень M8-M8 L-500 (2 шт)	K-750
4	Тримач ізоляційного стержня (2 шт)	K-801
5	Злучник для шпиля ϕ16мм та дроту	C-042
6	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL
7	Тримач дроту Niro	H-020

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	35	61
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригі.

Формат: А3