
Схеми прокладання провідників LPS по скатній покрівлі з металопрофілю

підходять для покрівлі з металопрофілю та металочерепиці з прямим коником

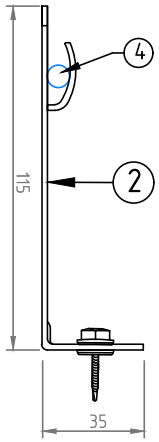


Тримач дроту L-120 арт. H-024

Тримач кріпити за допомогою шурупа з підкладкою (арт. K-901).
Провідник зафіксувати у тримачі за допомогою плоскогубців.
Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

арт. H-025 – версія з шурупом та підкладкою в комплекті.


арт. H-026 – версія на закручування.
арт. H-027 – версія на закручування з шурупом та підкладкою в комплекті.

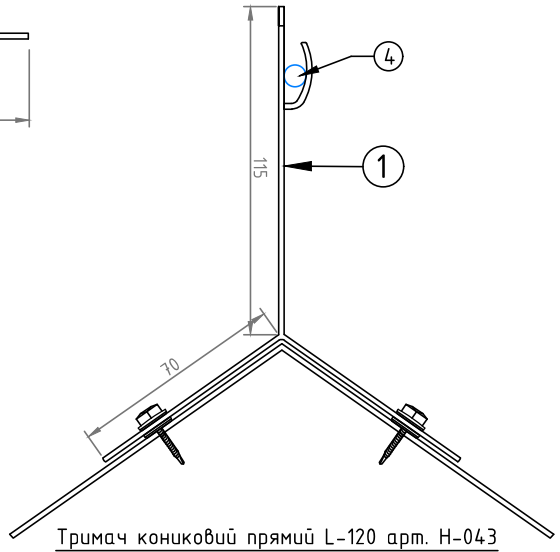

Тримач кониковий прямий L-120 арт. H-043

Тримач кріпити до коника за допомогою 4-х шурупів з підкладкою (арт. K-901).
Провідник зафіксувати у тримачі за допомогою плоскогубців.
Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

№	Назва	Артикул
1	Тримач кониковий прямий L-120	H-043
2	Тримач дроту L-120	H-024
3	Злучник для дроту універсальний	C-011
4	Дріт алюмінієвий Ф08 мм	W-08/AL

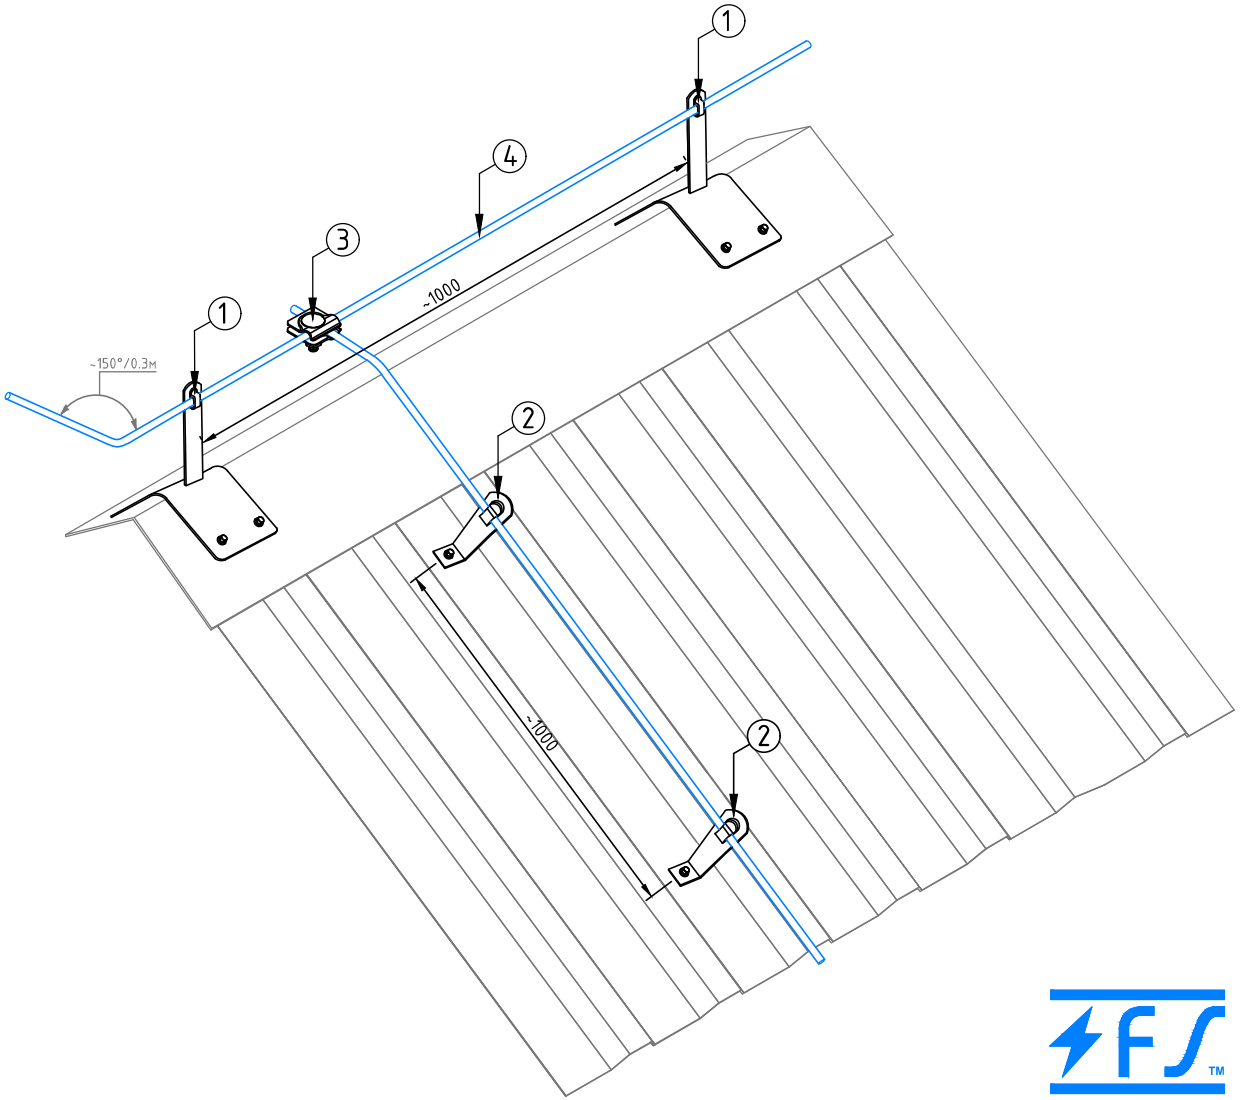

блискавкозахист


Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	5	54
Перевірив						Прокладання провідників LPS по скатній покрівлі з металопрофілю			

Погоджено:
Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № оригін.

Формат: А3

Схеми прокладання провідників LPS по скатній покрівлі з металочерепиці

підходять для покрівлі з металочерепиці з півкруглим коником

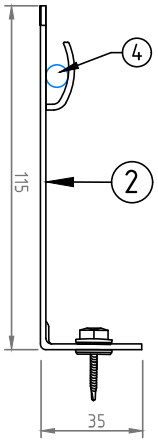


Тримач дроту L-120 арт. H-024

Тримач кріпити за допомогою шурупа з підкладкою (арт. K-901).
Провідник зафіксувати у тримачі за допомогою плоскогубців.
Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.


арт. H-025 - версія з шурупом та підкладкою в комплекті.

арт. H-026 - версія на закручування.
арт. H-027 - версія на закручування з шурупом та підкладкою в комплекті.

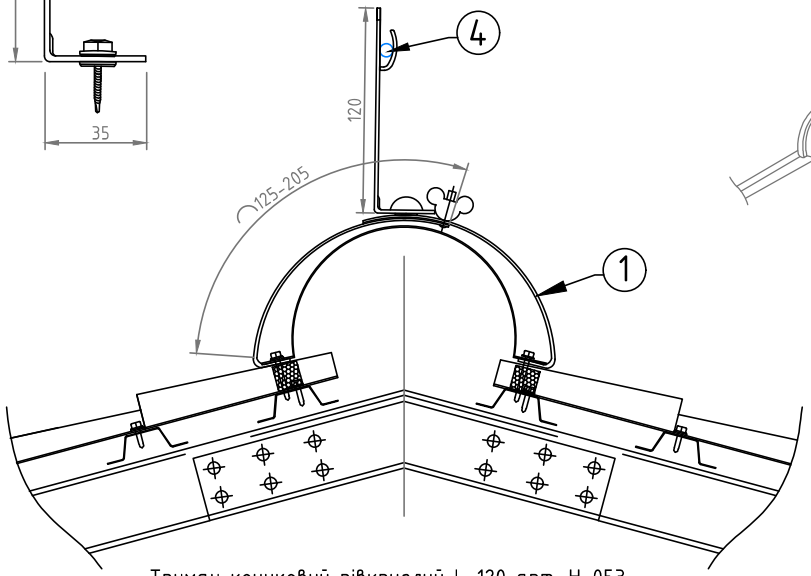

Тримач коникoвий півкруглий L-120 арт. H-053

Тримач кріпити до коника покрівлі шляхом затискання.
Провідник зафіксувати у тримачі за допомогою плоскогубців.
Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

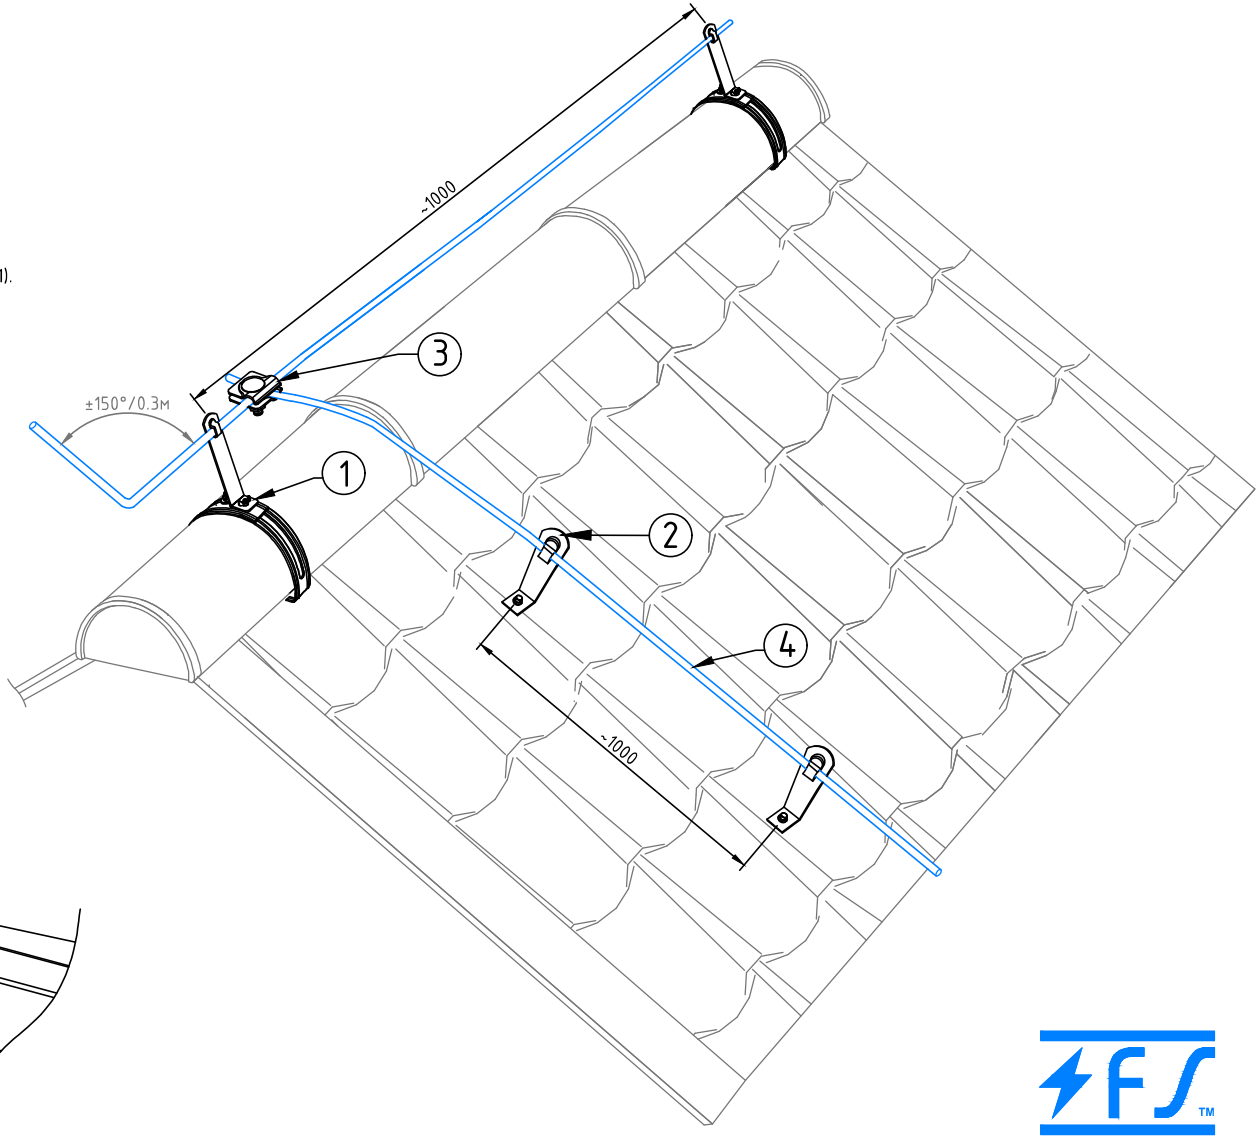

№	Назва	Артикул
1	Тримач коникoвий півкруглий L-120	H-053
2	Тримач дроту L-120	H-024
3	Злучник для дроту універсальний	C-011
4	Дріт алюмінієвий Ø8 мм	W-08/AL

Погоджено:

Інв. № орига.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	8	54
Перевірив						Прокладання провідників LPS по скатній покрівлі з металочерепиці			

блискавкозахист

Формат: А3